

ООО «Компания «АЛС и ТЕК»

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Компания АЛСиТЕК»

_____ **Н.В.Полякова**

« _____ » _____ **2019г.**

Кондиционер MM115S
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

MM115S TO

г. Саратов 2019

Изн. № подл.	Подп. и дата	Изн. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Шкаф оснащен кондиционером MM15S производства АО «Полаир-Недвижимость», который устанавливается под крышей. Основные технические характеристики кондиционера приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Основные технические характеристики кондиционера MM15S.

Наименование параметра	Единица измерения	Значение
Мощность в режиме охлаждения	кВт	1,46
Потребляемая мощность при охлаждении	Вт	1056
Напряжение	В	230В
Рабочий ток	А	5,8
Частота	Гц	50
Количество фаз	–	1

Питание кондиционера может осуществляться от первичной сети 220В либо от ИБП (при наличии), что обеспечивает возможность работы кондиционера от АКБ при отсутствии внешнего энергоснабжения ~220В (аварийный режим).

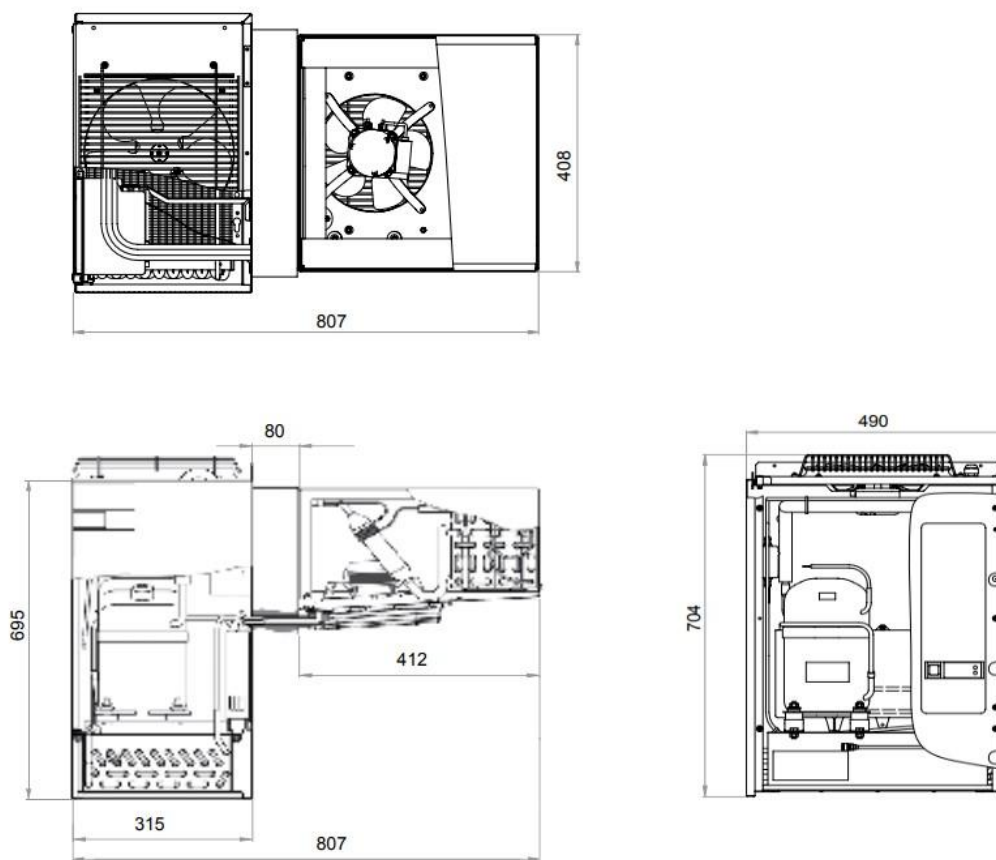


Рисунок 1 Схема установки кондиционера

Ив. № подл	Подп. и дата
Ив. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

1. Изготовитель.

ООО «Компания «АЛСиТЕК»»,

Адрес: 410012, Россия, г.Саратов, ул.Б.Казачья, д.8д.

Тел.: 8 (8452) 799-498

Факс: 8 (8452) 799-497

E-mail: office@alstec.ru

Сайт: <http://www.alstec.ru> .

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
										3
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

MM115S TO

